






Данные об установках	SI 11ME
Конструктивное исполнение	
- Источник тепла	соляного раствора
- Исполнение	Универсальная конструкция
- Регулировка	
- Место установки	Крытый
- Ступени мощности	1
Границы рабочего диапазона	
- Нижняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим отопления) / Верхняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим отопления)	-5 / 25 °C
- Антифриз	Monoethylenglycol
Интенсивность потока / звук	
- Поток воды-теплоносителя согласно EN14511 / Потеря давления	1,9 m³/h / 15000 Pa
- Минимальный поток воды-теплоносителя / Потеря давления	1 m³/h / 4100 Pa
- Пропускная способность источника тепла (мин.) / Потеря давления в испарителе, EN 14511	2,5 m³/h / 18000 Pa
- Уровень звуковой мощности прибора	49 dB (A)
Габариты / масса и количество среды в системе	
- Габариты (Д x В x Ш) З)	650 x 805 x 462 mm
- Вес	122 kg
- ##gewindeart_anschluss_heizung## / Ввод для подключения системы отопления	/ 1 ¼
- ##gewindeart_anschluss_waermequelle## / Подключение источника тепла	/ 1 ¼
- Хладагент / Объем хладагента	R407C / 1,9 kg
- Тип масла / Количество масла	Polyolester (POE) / 1,4 l
Электроподключение	
- Напряжение питающей сети / Защита предохранителями	1/N/PE ~230 V, 50 Hz / C 25 A
- Вид защиты	IP 20
- Пусковой ток при включении посредством устройства плавного пуска	38 A
- Номинальная потребляемая мощность в соотв. с EN 14511 при B0/W35 1)	2,69 kW
- Номинальный ток при B0/W35 / Коэффициент мощности номинального тока cos phi	14,6 A / 0,8
Соответствует требованиям европейских правил техники безопасности	
Прочие особенности конструктивного исполнения	
- Вода в установке защищена от замерзания 4)	нет

Теплопроизводительность / коэффициент мощности (COP), измерение согласно EN 14511: 1)


Отопление - 1-й компрессор	W35	W45
B0	11 kW / 4,1	10,7 kW / 3,2

Тексты-указания:

- 1) Эти данные характеризуют размер и производительность системы согласно EN 14511. Из экономических и энергетических соображений следует учитывать дополнительно такие факторы, как температура бивалентности и регулирование. Такие характеристики достигаются только при использовании теплообменников без загрязнений. Указания по обслуживанию, пуско-наладке и эксплуатации представлены в соответствующих разделах руководств по монтажу и эксплуатации. При этом A / W35, например, означают: температура источника тепла составляет 7 °C, а температура воды подающего контура теплоносителя составляет 35 °C.
- 3) Следует учесть, что площадь, требуемая для установки теплового насоса с подключенным трубопроводом, а также с учетом площадей для техобслуживания и текущего ремонта, превышает указанное значение.
- 4) Работоспособность циркуляционного насоса отопления и системы управления тепловым насосом должна обеспечиваться в любое время.

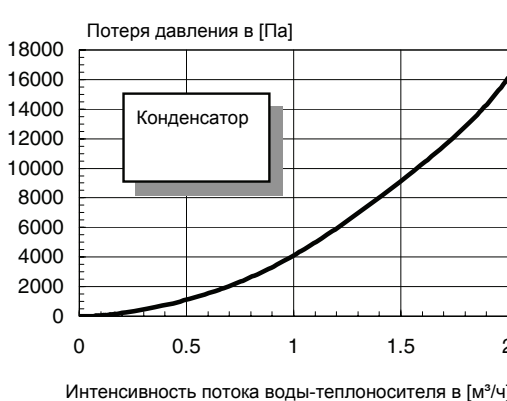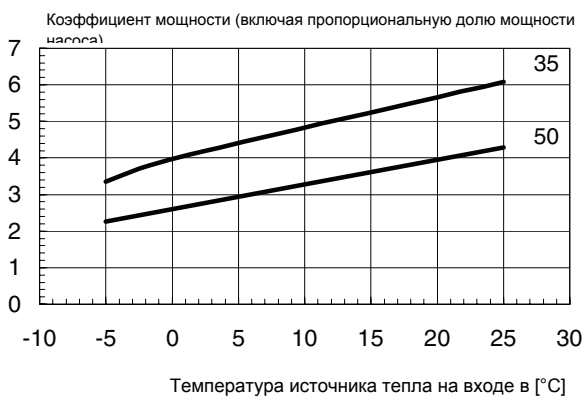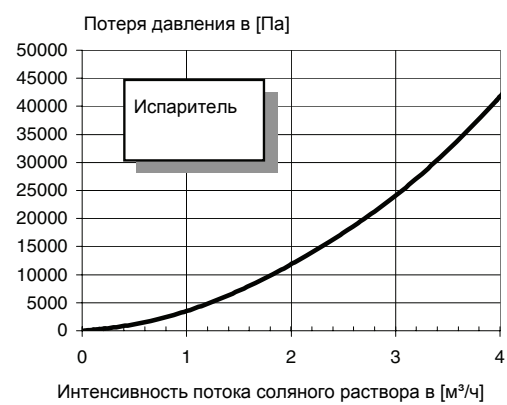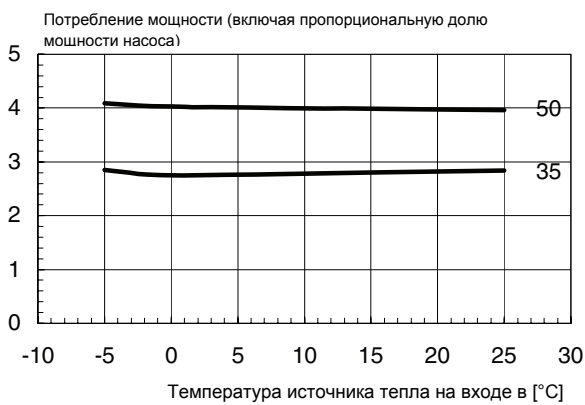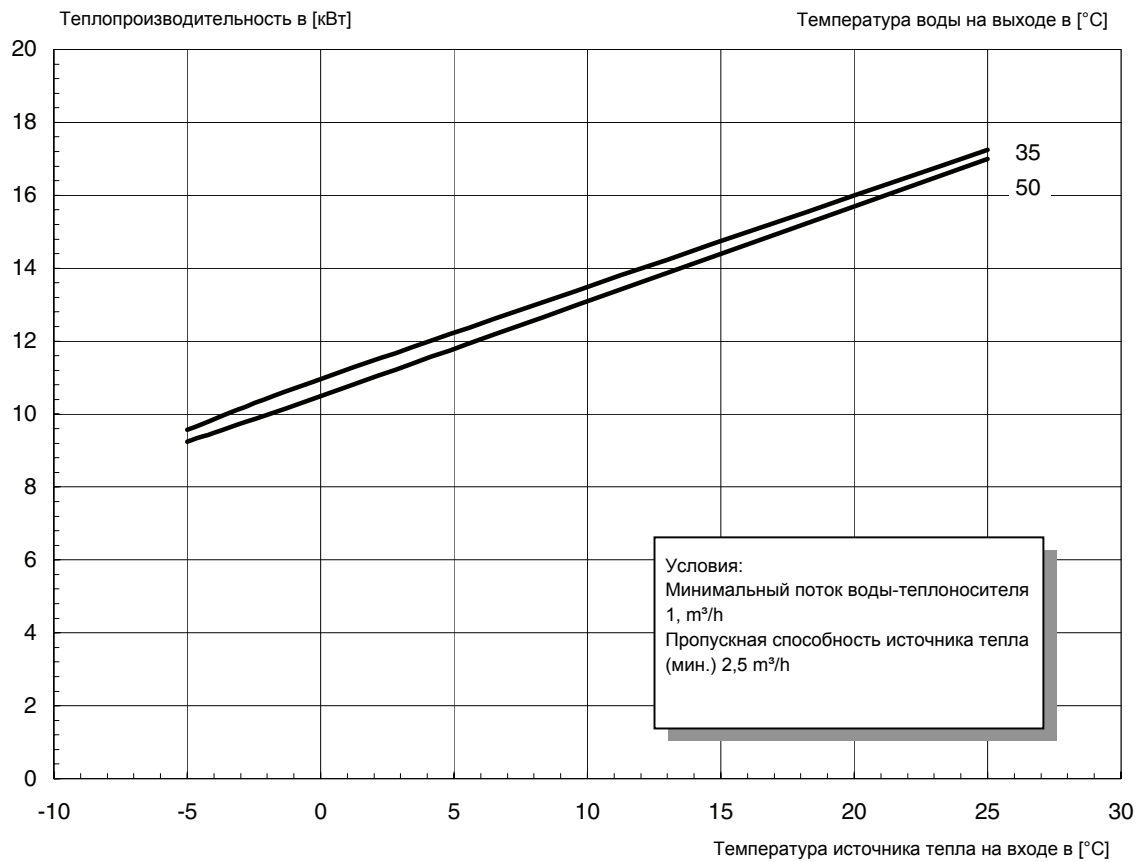

Температура воды-теплоносителя [°C]

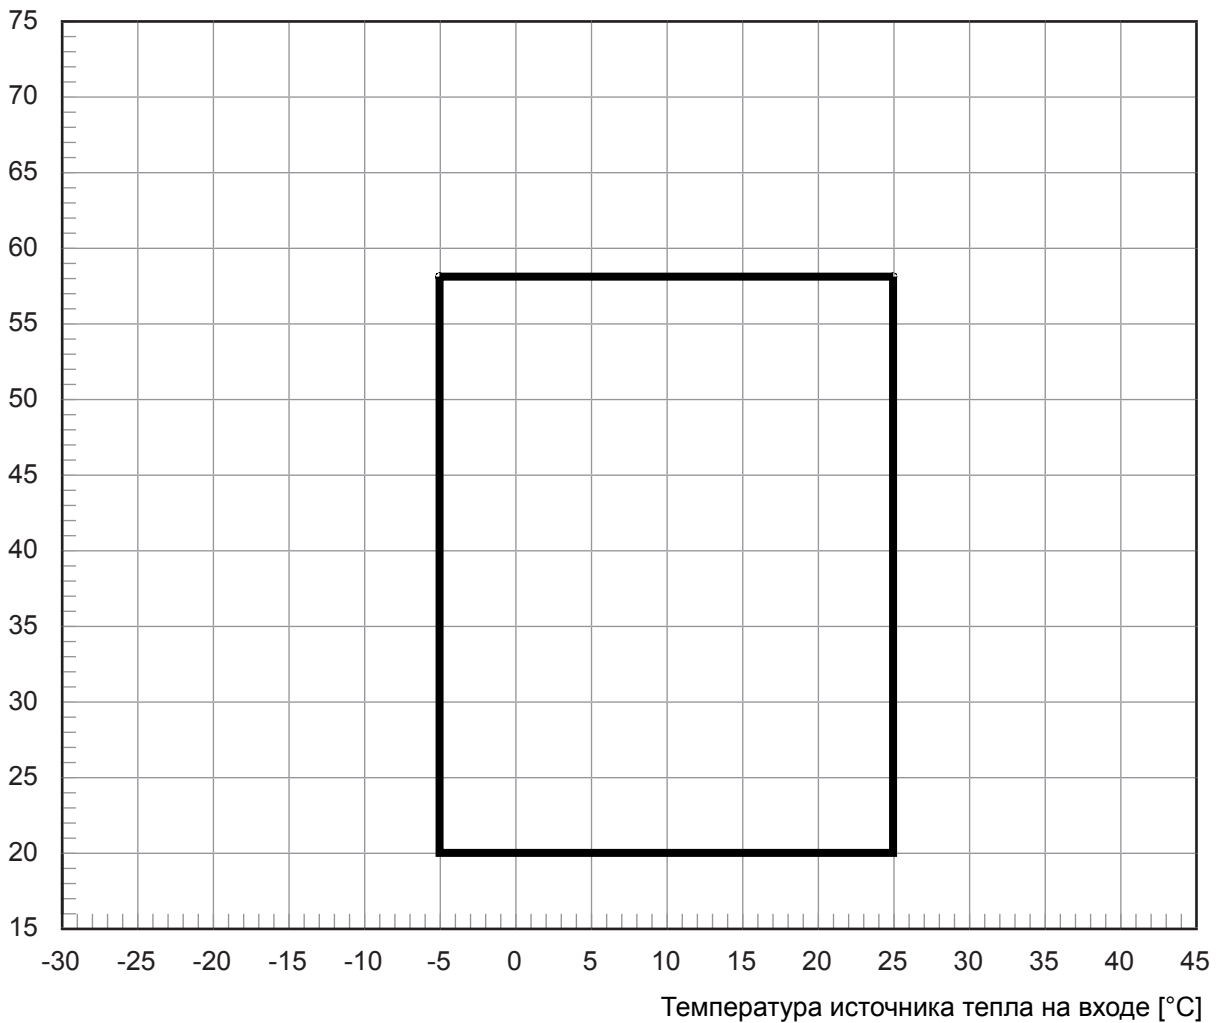

Указание:

В результате допусков деталей максимально достигаемая температура подающего контура и границы рабочего диапазона могут изменяться в пределах до +/- 2K. При режиме работы на нижней границе рабочего диапазона необходимо обеспечить минимальный объемный расход, указанный в данных об установке. При моноэнергетическом режиме работы и подключении нагревательного стержня максимальная температура подающего контура повышается примерно на 3 K.